00009

RAPPORTO DI PROVA / *TEST REPORT*

NUMERO / NUMBER

0003\DC\ACU\26_5

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

30/01/2026

BUSINESS AREA

BA Building & Construction

LABORATORIO / LABORATORY

Fisica delle Costruzioni / *Construction Physics*

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

MILLERIGHE BLOOM & GRASS +40

CLIENTE / CUSTOMER

SLALOM S.r.l.
Via Ernesto Rossi, 69
20862 ARCORE (MB)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

UNI EN ISO 354:2003
UNI EN ISO 11654:1998
ASTM C423 – 22 (**)

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.
REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000
Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

Dati generali / *General data*

Data ricevimento campione: *Date of test specimen arrival:*	24/10/2025
Data inizio prove: *Test beginning date:*	27/10/2025
Data fine prove: *Test end date:*	27/10/2025
Sede del laboratorio *Laboratory site*:	Viale Lombardia, 20/B, 20021 Bollate (MI) Italia
Luogo di prova: *Test site:*	Viale Lombardia, 20/B, 20021 Bollate (MI) Italia
Deviazione dai metodi di prova: *Deviations from test methods:*	*NO / NO*

Campionamento / *Sampling*

Il campionamento è stato effettuato secondo le seguenti modalità / *Sampling was carried out according to the following* procedures

Figura che ha eseguito il campionamento / *Subject that performed the sampling*		***Verbale di campionamento / Sampling report***	
☐ Organismo notificato / *Notified Body*		*Numero riferimento / Reference number* *Data emissione/ Date of issue*	
☐ TAB		*Numero riferimento / Reference number* *Data emissione/ Date of issue*	
☐ CSI-CERT		*Numero riferimento / Reference number* *Data emissione/ Date of issue*	
☑ Cliente / *Customer*	*SLALOM S.r.l.*	*Numero riferimento / Reference number* *Data emissione/ Date of issue*	*DDT n. 508/CL* *24/10/2025*
☐ Altro / *Other*		*Numero riferimento / Reference number* *Data emissione/ Date of issue*	

Dichiarazioni / *Declarations*

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato, così come ricevuto
Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested sample, as received.

I dati relativi al campione sono forniti dal cliente e non verificati dal laboratorio, se non espressamente indicato. Il laboratorio ne declina ogni responsabilità.
The data relating to the sample are provided by the customer and not verified by the laboratory, unless expressly indicated. The laboratory declines all responsibility.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del laboratorio
This test report cannot be reproduced partially without the consent of the laboratory managing director

Incertezza di misura (se presente): le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come incertezza estesa, ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Tale fattore *k* vale 2
Uncertainty of measurement (if present): Uncertainty of measurement declared in this document are expressed as expanded uncertainty, obtained by multiplying uncertainty with a covering factor k, corresponding to a confidence level of approximately 95%. Such covering factors is 2.

Per prove a variabili viene applicata la regola decisionale binaria considerando una banda di rispetto w = U (cfr. ILAC G8/9:2019, cl. 4.2.2) che determina un rischio inferiore al 2,5% di errata valutazione della conformità PFA (cfr. ILAC G8/9:2019, cl. 5.2).
In test scenarios in which there is uncertainty in the outcome, the following rule is applied: binary decision rule considering a respect band w = U (see ILAC G8/9:2019, cl. 4.2.2) which determines a risk of less than 2.5% of incorrect assessment of PFA conformity (see ILAC G8/9 :2019, cl. 5.2).

Il presente rapporto di prova è redatto in due lingue: italiano ed inglese. Fa fede la versione italiana.
This test report is written in two languages: Italian and English. The official one is the Italian version.

Identificazione delle norme di riferimento / *Standard reference identification*

UNI EN ISO 354:2003
Acustica - Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante
Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room

UNI EN ISO 11654:1998
Acustica - Assorbitori acustici per l'edilizia - Valutazione dell'assorbimento acustico
Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption

ASTM C423 – 22 (**)
Metodo di prova standard per i coefficienti di assorbimento acustico e di assorbimento acustico con il metodo della camera riverberante
Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method
(**) Norma esclusa da accreditamento ACCREDIA / *Standard excluded from ACCREDIA accreditation*

Descrizione del metodo di prova / *Test method description*

Misurazione del tempo di riverbero della camera riverberante vuota mediante metodo del rumore interrotto (rumore rosa).
Misurazione del tempo di riverbero della camera riverberante con campione posizionato all'interno mediante metodo del rumore interrotto (rumore rosa).
Calcolo dell'area di assorbimento acustico equivalente nelle bande di terzi di ottava mediante la formula

$$A_T = 55{,}3V\left(\frac{1}{c_2T_2}-\frac{1}{c_1T_1}\right)-4V(m_2-m_1)$$ dove:

AT = area di assorbimento equivalente (m2)
T1 = tempo medio di riverbero della camera vuota (s)
T2 = tempo medio di riverbero della camera con campione in prova (s)
V = volume della camera ricevente (m3)
c1,2 = velocità del suono durante le misure (m/s)
m1,2 = coefficiente di attenuazione durante le misure (1/m)

Calcolo del coefficiente di assorbimento acustico nelle bande di terzi di ottava mediante la formula:

$$\alpha_S = \frac{A_T}{S}$$ dove:

S = superficie del campione in prova

Calcolo dei coefficienti di assorbimento pratici αP secondo ISO 11654.

Measurement of reverberation time in the empty room by means of interrupted sound (pink noise).
Measurement of reverberation time in the room with the sample by means of interrupted sound (pink noise).
Calculation of equivalent sound absorption area in the third-octave frequency bands according to formula

$$A_T = 55{,}3V\left(\frac{1}{c_2T_2}-\frac{1}{c_1T_1}\right)-4V(m_2-m_1)$$ *where:*

AT = equivalent absorption area (m2)
T1 = average reverberation time of empty room (s)
T2 = average reverberation time of room with sample inside (s)
V = volume of reverberation room (m3)
c1,2 = sound speed during test (m/s)
m1,2 = power attenuation coefficient during test (1/m)
Calculation of sound absorption coefficient in the third-octave bands according to formula:

$$\alpha_S = \frac{A_T}{S}$$ *where*

S = sample surface
Calculation of practical sound absorption coefficients αP according to ISO 11654.

Descrizione dell'ambiente di prova / *Description of test environment*

Camera riverberante di forma rettangolare con n. 18 diffondenti installati.
Rectangular reverberation room with n.18 diffusers installed.

Volume della camera V [m^3] *Room volume V [m^3]*	191
Superficie della camera S_0 [m^2] *Room surface S_0 [m^2]*	244
Superficie dei diffondenti S_t [m^2] *Diffusers surface S_t [m^2]*	35
Num. di posizioni della sorgente *Sound source positions*	4
Num. di posizioni dei microfoni *Microphone positions*	4

Condizioni ambientali durante la prova / *Climatic conditions during test*

	Camera vuota *Empty room*	Con campione *With sample*
Temperatura ambiente [°C] *Room temperature [°C]*	17 ± 2	21 ± 2
Umidità relativa [%] *Relative humidity [%]*	41 ± 5	51 ± 5

Descrizione del campione in prova / *Tested sample description*

<table>
<tr><td>Denominazione
Product name</td><td colspan="3">MILLERIGHE BLOOM & GRASS +40</td></tr>
<tr><td>Tipologia di prodotto
Product type</td><td colspan="3">Pannello fonoassorbente termoformato per utilizzo a parete e soffitto composto da materassino in fibra di poliestere e rivestito in tessuto di lino e viscosa (75% lino, 25% viscosa) Bloom con petali di margherite, rose, fiordalisi, erica, lavanda, girasole e fieno; Grass con fieno e fili d'erba. Backing composto da materassino in poliestere di sp. 40 mm.
Thermoformed sound-absorbing panel for wall and ceiling use composed of polyester fibre mat and covered in flax and viscose fabric (75% flax, 25% viscose) Bloom with daisy petals, roses, cornflowers, heather, lavender, sunflower and hay; Grass with hay and grass. Backing composed of 40 mm thick polyester mat.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Stratigrafia
Stratigraphy</td><td>Materiale
Material</td><td>Spessore
Thickness
[mm]</td><td>Massa superficiale
Surface mass
[kg/m²]</td></tr>
<tr><td>Tessuto di lino e viscosa
Flax and viscose fabric</td><td>1</td><td>0,33</td></tr>
<tr><td>Materassino in poliestere
Polyester mat</td><td>min 5 mm;
max 10 mm</td><td>1,8</td></tr>
<tr><td>Velcrina 100% poliestere
Velcrina 100% polyester</td><td>1</td><td>0,28</td></tr>
<tr><td>Materassino in fibra di poliestere
Polyester fibre mattress</td><td>40</td><td>2,00</td></tr>
<tr><td>Spessore totale nominale [mm]
Nominal total Thickness [mm]</td><td colspan="3">Pannello / Panel: 11</td></tr>
<tr><td>Dimensioni singolo pannello[mm]
Single panel dimensions [mm]</td><td colspan="3">n.a.</td></tr>
<tr><td>Peso del singolo pannello [kg]
Single panel weight [kg]</td><td colspan="3">n.a.</td></tr>
<tr><td>Massa superficiale [kg/m²]
Surface mass [kg/m²]</td><td colspan="3">Pannello / Panel: 2,41</td></tr>
<tr><td>Quantità moduli durante prova
Quantity of modules during the test</td><td colspan="3">n.a.</td></tr>
<tr><td>Condizioni di montaggio
Mounting conditions</td><td colspan="3">Montaggio tipo A secondo EN ISO 354
Campione posizionato direttamente su pavimento della camera riverberante
Type A mounting according to EN ISO 354
The test specimen is placed directly against the floor of the reverberation room</td></tr>
</table>

Area di riferimento [m²] *Reference Surface*	10,50 ± 0,01 (*)
Lato esposto al suono *Side to noise source*	Tessuto di lino e viscosa *Flax and viscose fabric*

(*) Valore misurato dal laboratorio / *Value measured by the laboratory*

Fotografie / *Photos*

Disegni tecnici / *Technical drawings*

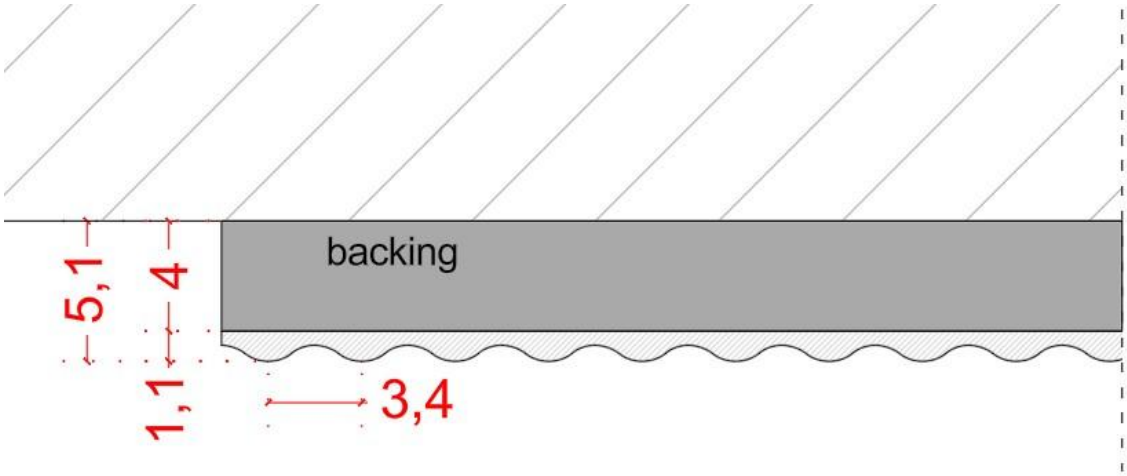

Risultati sperimentali / *Test results*

Elemento in prova *Tested element*	**MILLERIGHE BLOOM & GRASS +40**
Descrizione del campione *Sample description*	Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Report. Montaggio tipo A secondo EN 354 / *See § "Tested sample description" of this Report. Type A mounting according to EN 354*
Superficie del campione *Sample surface*	10,50 ± 0,01 m^2

Freq. [Hz]	T_1 [sec]	T_2 [sec]	α_S	$U(\alpha_S)$	α_P	$U(\alpha_P)$
100	5,98	4,33	0,18	0,07		
125	6,75	3,96	0,31	0,08	0,30	-
160	7,87	3,78	0,40	0,09		
200	7,81	2,88	0,64	0,10		
250	7,17	2,61	0,71	0,10	0,70	0,07
315	8,10	2,74	0,70	0,08		
400	8,54	2,56	0,80	0,08		
500	8,29	2,48	0,82	0,07	0,80	0,05
630	7,71	2,38	0,84	0,06		
800	6,91	2,34	0,82	0,06		
1000	6,40	2,31	0,80	0,06	0,80	0,05
1250	5,80	2,23	0,81	0,06		
1600	5,05	2,18	0,77	0,06		
2000	4,41	2,07	0,78	0,06	0,80	0,05
2500	3,73	1,93	0,80	0,06		
3150	2,75	1,68	0,79	0,07		
4000	2,22	1,50	0,82	0,08	0,85	0,06
5000	1,62	1,22	0,88	0,10		

α_W = 0,80 ± 0,04
K = 2,00 – 95%
NRC = 0,80 (**)

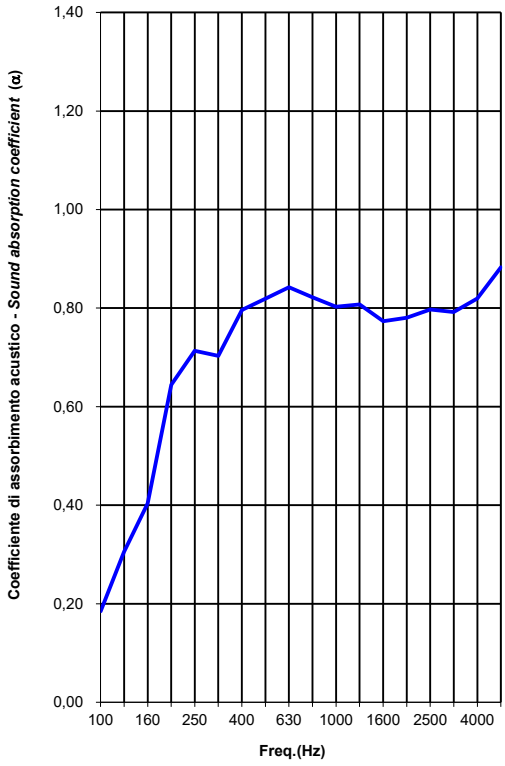

(**) Valore escluso da accreditamento ACCREDIA / *Value excluded from ACCREDIA accreditation*

DATA ***Date***	**Operating Sector Fisica delle Costruzioni** ***Operating Sector Fisica delle Costruzioni***	**BA Building & Construction** ***BA Building & Construction***
	Ing. G. De Napoli	**Ing. Paolo Mele**
30/01/2026		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / *The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.*